




Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

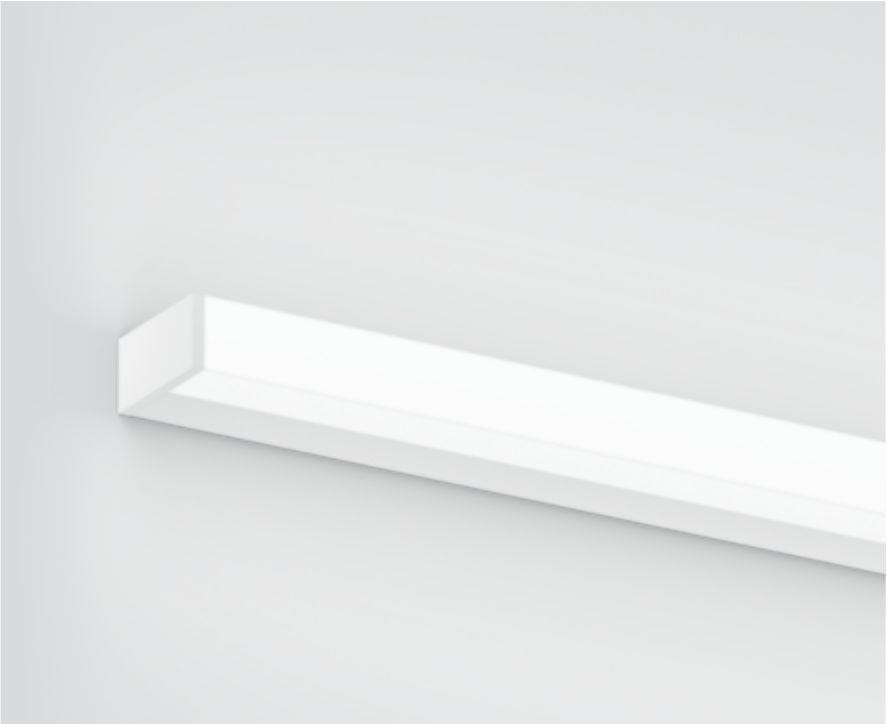

IP 44 _____

220-240V _____

X-PERT _____

Général

Mur , Surface _____

blanc , RAL9010 ¹ _____

Capuchon blanc _____

IP44 _____

1480 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.76 _____

MDER 0.69 _____

Optique

High Performance Opal _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

13.1 W _____

CP1 220-240V _____

113 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Physique

longueur 600 mm _____

largeur 80 mm _____


hauteur 40 mm _____

1 kg _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

