

TUBO 60

suspended


058-32186380



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

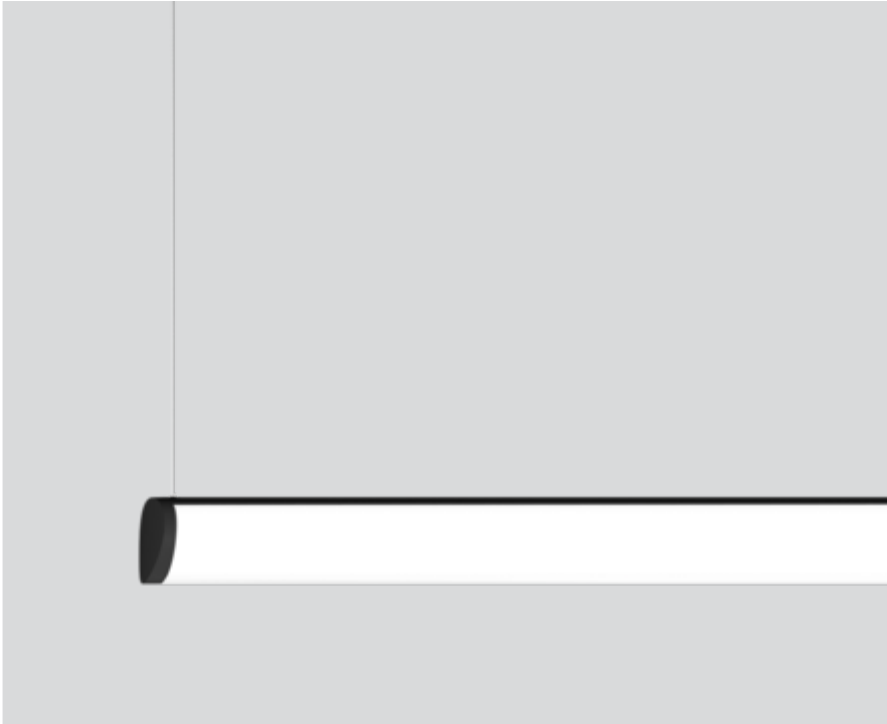

Général

Plafond , Suspendu _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

7170 lm _____

3050 lm/m _____

LED

4000 K _____

CRI \geq 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial \leq 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.65 _____

Optique

High Performance Opal _____

opal (lambertsch) _____

PstLM \leq 1.0 ² _____

SVM \leq 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 54 W _____

système 133 lm/W³ _____

CP1 _____

1 DALI Addr. _____

23 W/m _____

Physique

câble 1500 mm _____


longueur 2375 mm _____

largeur 60 mm _____


hauteur 60 mm _____

2.8 kg _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

