




Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

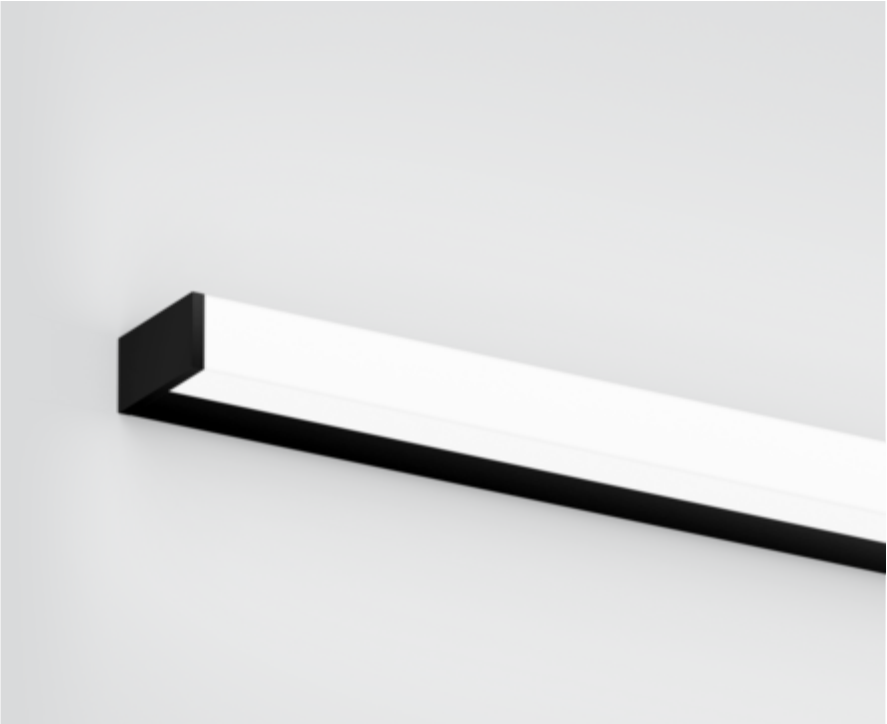

IP 44 _____

220-240V _____

X-PERT _____

Général

Mur , Surface _____

noir , RAL9005 ¹ _____

Capuchon noir _____

IP44 _____

1340 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Optique

High Performance Opal _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

131 W _____

CP1 220-240V _____

102 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Physique


longueur 600 mm _____

largeur 80 mm _____


hauteur 40 mm _____

1 kg _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

